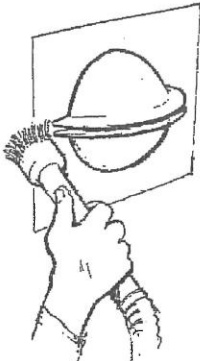
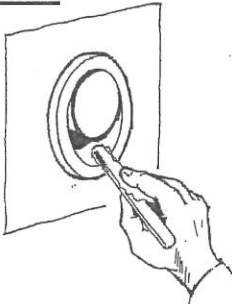
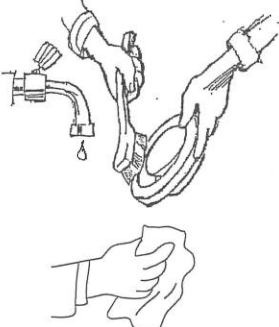


Luftbehandling	Underhållsinstruktioner	
	<u>Luftdon</u> 	
Allmänt	På och omkring luftdon avsätts med tiden stoft-, rök- och dammpartiklar från förorenad rumsluft. Vid tilluftsdon sker partikelavsättning där rumsluften mest intensivt inblandas i det inblåsta luftflödet. För frånluften sker avsättning på och inuti donet, där Frånluftens riktning och hastighet ändras vid passagen ur donet. Kraftiga smutsavlagringar i frånluftsventiler ger minskat luftflöde och ökad ljudnivå.	
Rengöring	Rengöring bör ske så snart smutsavsättning syns på Donet och minst 2 gånger per år (t.ex. vid vår och höststädning). I restaurangkök etc krävs tätare rengöring.	
Rengöring	Donet kan rengöras på plats med fuktad trasa eller Papper. Utifrån åtkomliga öppningar rengörs lämpligen med en smal sticka, mejsel eller dylik omvird med papper eller duk. För grundligare rengöring kan donet lätt demonteras och diskas med vanligt diskmedel och varmt vatten.	
Rengöring	Luftdonet samt angränsande vägg- eller takyta torrborsas med mjuk borste och dammsugs. Om det på donet Fortfarande finns synliga avsättningar våttorkas donet På plats. Ömtåliga takytor skall enbart rengöras genom upprepad torrborstning.	
Tillsyn	Inspektion och eventuell rengöring av luftdonets inre Delar samt stosas/anslutningslådor bör ske med högst 2 års intervall för frånluft och högst 5-6 år för tilluft. Vid större anläggningar bör besiktning utföras av fack- Man varvid kontrollmätning/justering av luftflöden kan ske.	